


DETALHES CONSTRUTIVOS - CORRIMAOS EM ACO INOX

Complemento da implantação original | Extensão total do conjunto duplo: 34,85 m | Conforme memorial descritivo


DETALHE 1 - CORRIMÃO DUPLA EM RAMPA

ESC. 1:10

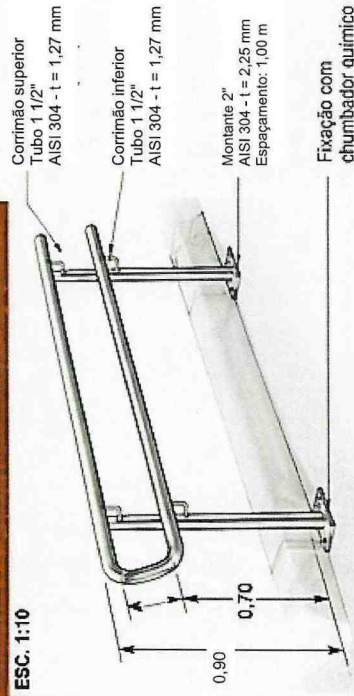


DETALHE 2 - FIXAÇÃO DO MONTANTE NO PISO

ESC. 1:10

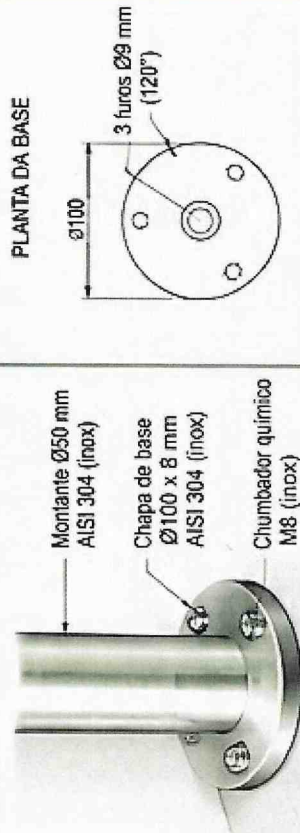


DETALHE 3 - SEÇÃO DO CORRIMÃO

ESC. 1:5

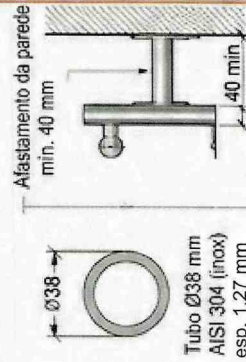


DETALHE 4 - TERMINAÇÃO

ESC. 1:5







DETALHE 5 - CORRIMÃO EM PLANTA CURVA

ESC. 1:10

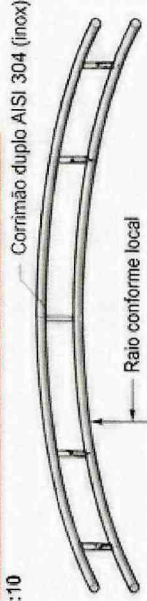

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CORRIMÃOS

Material	Aço inoxidável AISI 304, acabamento escovado
Tubo de pega	Diâmetro nominal 1 1/2"; espessura 1,27 mm
Montantes	Diâmetro nominal 2"; espessura 2,25 mm Espaçamento médio: 1,00 m
Alturas do memorial	Superior: 0,90 m; inferior: 0,70 m Do piso à geratriz superior. Ver ressalva abaixo.
Afastamento da parede	Mínimo livre: 40 mm
Fixação indicativa	Chumbador químico inox M8; base Ø100 x 8 mm Dimensionar conforme substrato e fabricante.
Prolongamentos	0,30 m nas extremidades, quando aplicável
Extensão e medição	34,85 m do conjunto duplo instalado Sem duplicar a metragem pelas duas alturas.
Desempenho e referência	Resistência mínima: 1,5 kN em qualquer sentido Memorial e NBR 9050, com ressalva de altura.



NOTA: Implantação da prancha 01 preservada. Quantitativo global de 34,85 m conforme memorial descritivo; conferir a distribuição e os comprimentos em campo. RESSALVA DE ALTURA: a cota de 0,90 m reproduz o memorial. Para rampas e escadas, a NBR 9050:2020, item 6.9.3.2, prevê 0,92 m e 0,70 m. O responsável técnico deverá resolver essa divergência antes da fabricação. Flanges e ancoragens indicativas dependem de verificação do substrato.